
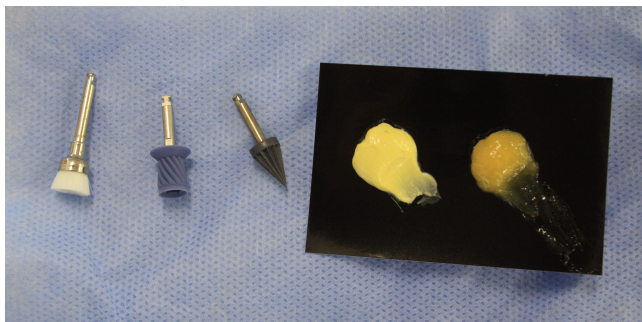


# 診療参加型臨床実習 診療マニュアル

## 歯周治療

平成31年度

# 歯周（染め出し、TBI、スケーリング、PMTC）

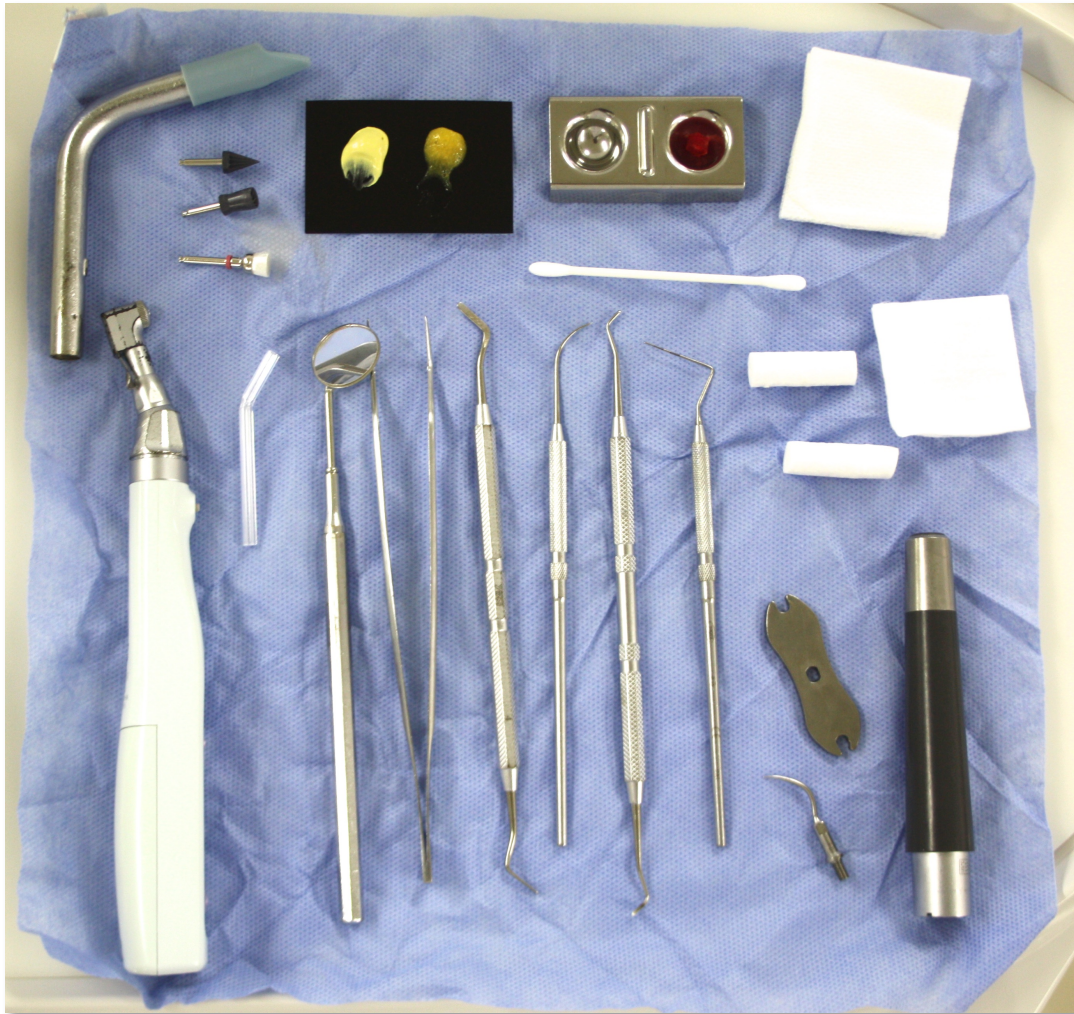

- 基本セット
  - ・デンタルミラー
  - ・探針
  - ・雑用エキスカベータ
  - ・練成充填器
  - ・ピンセット
  - ・バキュームチップ
  - ・3wayシリンジ用チップ
- 歯周プローブ
- 染め出し液
- ワセリン
- PMTC用ハンドピース
- ラバーカップ
- ラバーチップ
- ブラシコーン（白）
- PMTC用ペースト
  - ・メルサーージュ（FINE, PLUS）
- 超音波スケーラー
  - ・ハンドピース
  - ・スケーラーチップ
  - ・着脱器
- ワッテ、ロールワッテ、ガーゼ
- 綿棒

# 歯周（染め出し、TBI、スケーリング、PMTTC）



1500/minで使用する



**EMS社製 mini Piezon**  
 MAX値：10 MIN値：1  
 まずは2で使用し、状態により調整して使用する



ユニット備え付け **モリタ社製 ソルフィー**  
 MAX値：25 MIN値：1  
 まずは2で使用し、状態により調整して使用する



**OSADA社製 ENAC (エナック)**  
 MAX値：10 MIN値：0.1  
 まずは1で使用し、状態により調整して使用する

# 歯周（染め出し、TBI、スケーリング、PMTTC）

モリタ社製 ソルフィー



ソルフィー用 スケーリングチップ



EMS社製 mini Piezon



mini Piezon 用 PSチップ



OSADA社製 ENAC (エナック)



エナック用 ペリオチップ



## 歯周（染め出し、TBI、スケーリング、PMTTC）

- ・外来に入室したら、マスク・ゴーグルを着用し、手洗いをを行う。
- ・必要な材料・器具を用意し、指導医に本日の治療内容を説明する。
- ・患者さんの来院が確認できたら、ユニットのメインスイッチを付けて器具準備を行う。
- ・患者さんを誘導できる環境であることを確認する。
- ・待合室で患者さんを確認し挨拶したらユニットまで誘導する。
- ・前回の治療から変わりなかったか聴取する。その結果を指導医に報告する。
- ・指導医の許可をもらったら、患者さんに染め出すことを説明し、グローブを用意する。グローブはポケットに入れない。
- ・綿棒にワセリンを付けて上下口唇に塗ってから染め出しを行う。プラークチャートの記載はアシスタントが行う。
- ・プラーク付着状態検査後、指導医に結果の報告と問題点を伝える。
- ・プラーク付着状態の結果に基づいてブラッシング指導を行い、終わったら指導医に報告する。
- ・指導医の確認が終わったら、最新のポケット表を確認しスケーリングを行う。スケーリングは、超音波スケーラーもしくはハンドスケーラーを使用する。
- ・スケーリングが終了したら、スケーラーチップをはずし指導医に報告する。
- ・指導医の確認が終わったらPMTTCを行う。
- ・終了したら指導医に報告する。
- ・次回予定を患者さんに伝え、治療終了とする。
- ・グローブをプラスチックグローブに履き替えて、ユニット周りの後片付けを行う。
- ・2号用紙を記載し、指導医に見せてフィードバックをもらい次回予約を確認する。
- ・使用器具を消毒室まで運ぶ。